

Planungsposter - Zugang & Sturzraum (DGUV 201-056)

Zugänge & Verkehrswege

- Bevorzugt gebäudeinterne Zugänge (Treppen, innenliegende Steigleitern)
- Fest installierte Steigleitern mit Steig- oder Rückenschutz


• Anlegeleiter nur, wenn keine sicherere Variante möglich, max. 5 m Aufstiegshöhe, gesicherter Überstieg

• Anschlagpunkt/Sicherheitsdachhaken max. 60 cm neben dem Dachzugang

• Verkehrswege kennzeichnen: Breite $\geq 0,90$ m (0,60 m bei Wartungswegen), rutschhemmend, beleuchtet

• Gefahrenbereich Absturz: 2 m ab der Kante, abzusperren und zu kennzeichnen

Sturzraum-Berechnung (Auffangsystem)

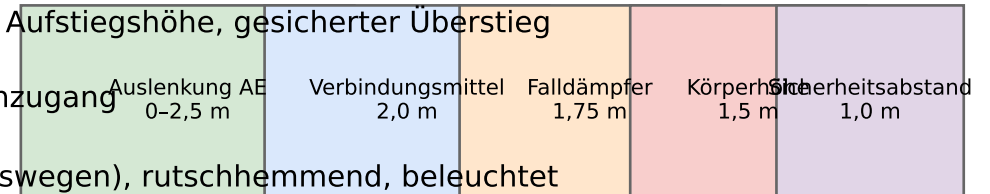

Sturzraum: ~6,25–8,75 m (je nach Auslenkung)

-  Rückhalt: Seilauslenkung $\leq 0,50$ m
-  Auffangsystem: wenn Seilauslenkung $> 0,50$ m
-  Ungesicherter Bereich (kein Schutz)

[8] Zugangs- und Leiternormen: DGUV 201-056 Kap. 6.6.3; ASR A1.8

[9] Verkehrswege & Gefahrenbereich: DGUV 201-056 S. 24 & Kap. 6.6.3

[10] Sturzraum-Beispiel: DGUV 201-056 Abb. 15 & Kap. 6.7.3